

5 Přílohy

Příloha č. 1 - Obrazová příloha

Příloha č. 2 - Ochranná pásma elektrického vedení

Obrazová příloha

Znázornění směrového zářezu a hlavního řezu při kácení

Parametry kácení

D - průměr (tloušťka) stromu


H - hloubka směr. zářezu ($1/5 - 1/3D$)

V - výška směr. zářezu (min. $2/3 H$)

V_h - výška hlavního řezu (hlavní řez vést v horní polovině směr. zářezu)

P - výška pařezu (max. $1/3 D$)


N - nedořez (min. 2 cm)

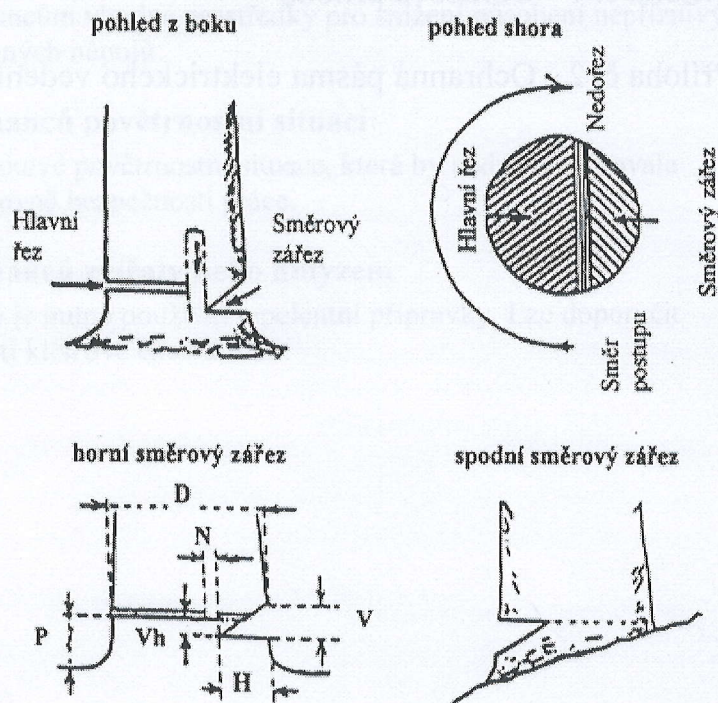

Bezpečné odříznutí kmene vývratu s kořenovým koláčem nakloněným


a - do původní polohy

b - ve směru ležícího stromu

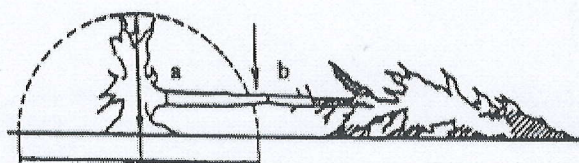


Přeřezávání napruženého kmene

A - podepřeného na obou koncích

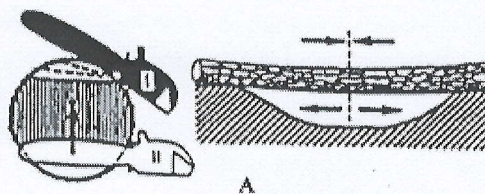

B - podepřeného na jednom konci

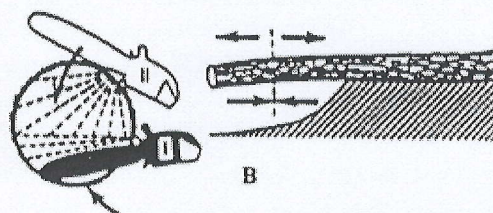

Ochranná pásma elektrického vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,

e) u napětí nad 400 kV 30 m,

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.